



PROTOKOL

o počáteční zkoušce typu výrobku

podle § 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění (systém posuzování shody 3) a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1988 o sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (směrnice o stavebních výrobcích – CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství ze dne 22. července 1993.

č. 1390 – CPD – 125 – 12/Z

Zakázka č.: 263 008
Ev. č. žádosti: 125/12/Z

Počet výtisků: 2
Výtisk č.: 1
Počet stran protokolu: 6

Název výrobku:

Plastová okna a balkónové dveře, systém Aluplast IDEAL 8000

Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, pracoviště Zlín, jako Notifikovaná osoba č. 1390, posoudila provedení počáteční zkoušky typu výrobku uvedeného výše. Tento protokol může být použit jako podklad pro vydání ES prohlášení o shodě podle požadavků harmonizované normy EN 14351-1:2006+A1:2010 pro

výrobce:

PLASTIKOV, s.r.o.
Mlýnská 72, 586 01 Jihlava
IČ: 60711159

výrobna:

PLASTIKOV, s.r.o.
Mlýnská 72, 586 01 Jihlava
IČ: 60711159

Zpracovatel protokolu:

Ing. Milan Helegda, Ph.D.

Vedoucí NO 1390:

Ing. Petr Kučera, CSc.

Zlín: 21.05.2012



Upozornění: Bez písemného souhlasu notifikované osoby se tento protokol nesmí reprodukovat jinak, než celý.

Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky, ČR
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 10, č.ú.: 2901-101/0100, IČ: 45274860, DIČ: CZ45274860
Tel.: +420 577 604 111, Fax: +420 577 104 926, e-mail: milan.helegda@csizlin.cz, www.csias.cz,
www.csizlin.cz

1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZKOUŠEK

- 1.1 Specifikace vzorků:** Plastové okno jednokřídlové otevíravé a sklápěcí s podsvětlikem s pevným zasklením – velikost zkušební vzorku 1484 mm x 2384 mm (křídlo 1400 mm x 1500 mm)
- Plastové balkónové dveře (okno) dvoukřídlové s klapačkou – velikost zkušební vzorku 1500 mm x 2240 mm
- Plastové balkónové dveře jednokřídlové – velikost zkušební vzorku s nadsvětlikem 1025 mm x 3300 mm (křídlo 940 mm x 2640 mm)

1.2 Popis výrobku:


Plastové okno a balkónové dveře, systém Aluplast IDEAL 8000

Provedení	jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí, alternativně i s podsvětlikem	dvoukřídlové balkónové dveře (okno) s klapačkou, otevíravé a sklápěcí, otevíravé	jednokřídlové balkónové dveře, otevíravé a sklápěcí alternativně s nadsvětlikem
Rám a výztuha	č. 180 003, 180 005 (výrobce Aluplast GmbH, Německo) – výztuha č. 229 113, č. 239 020, tl. 2 mm, č. 239 019, tl. 1,5 mm (výrobce Aluplast GmbH, Německo)		
Křídlo a výztuha	č. 180 020, 180 022, 180 083, 180 085 (výrobce Aluplast GmbH, Německo) – výztuha č. 259 002, č. 239 020, tl. 2 mm, č. 239 019, č. 229 114, tl. 1,5 mm, č. 180 030, 180 031, 180 032 – výztuha č. 249 195, č. 229 115, tl. 2 mm, č. 239 019, č. 229 114, tl. 1,5 mm (výrobce Aluplast GmbH, Německo)		
Další profily	Klapačka č. 180 066 + krytky – výztuha č. 229 030, č. 289 066, tl. 2,0 mm, č. 180 065 – výztuha č. 249 190, tl. 1,5 mm, 180 064 – výztuha č. 229 063, tl. 2 mm, sloupek 180 043, 180 044 + výztuha 229 102, tl. 2,0 mm, 180 045, 180 46 + výztuha 229 135, tl. 2 mm		
Dekomprese a odvodnění zasklení	nahoře 2x (30 x 5) mm, dole 2x (30 x 5) mm	nahoře 2x (30 x 5) mm, dole 2x (30 x 5) mm všechna křídla	nahoře 2x (30 x 5) mm, dole 2x (30 x 5) mm
Dekomprese spáry	nahoře vyjmuto těsnění 1x 100 mm nebo 2x (30 x 5) mm	nahoře vyjmuto těsnění 2x 100 mm nebo 2x (30 x 5) mm	nahoře vyjmuto těsnění 1x 100 mm nebo 2x (30 x 5) mm
Odvodnění spáry	3x (30 x 5) mm vtok, 2x (30 x 5) mm výtok	4x (30 x 5) mm vtok, 3x (30 x 5) mm výtok	3x (30 x 5) mm vtok, 2x (30 x 5) mm výtok
Zasklení	IZ. sklo ve složení: Planibel Clear 4 mm / 16 mm profil Chromatech Ultra nebo Swisspacer V, Argon / Planibel TOP N+ 4 mm s $U_g = 1,1$ a další skla odpovídajícího složení s $U_g = 1,1$; $U_g = 1,0$; $U_g = 0,9$; $U_g = 0,6$; $U_g = 0,5$; $U_g = 0,4$ zasklívací lišta č. 120 740, 120 840, 120 640, 120 639, 120 838, 120 638, 120 736, 120 836, 120 636, 120 734, 120 834, 140 853, 120 633, 120 832, 120 632, 140 631, 120 855, 120 846, 120 646, 120 847, 120 647, 120 851, 120 651, 120 849, 120 649, 130 754, 130 854, 130 753, 130 853, 130 653, 130 856, 130 656, 130 857, 130 657, 130 858, 130 658, 130 859, 130 659 černé těsnění a 120 770, 120 870, 120 670, 120 669, 120 868, 120 668, 120 776, 120 866, 120 666, 120 764, 120 864, 140 883, 120 663, 120 862, 120 662, 140 661, 120 885, 120 876, 120 676, 120 877, 120 677, 120 881, 120 681, 120 879, 120 679, 130 784, 130 884, 130 783, 130 883, 130 683, 130 886, 130 686, 130 887, 130 687, 130 888, 130 688, 130 889, 130 689 papyrusovobílé těsnění, opravné těsnění do ZALI 429 310, 429 311, 429 312 černé a 427 310, 427 311, 427 312 papyrusovobílé s postextrudovaným svařovaným těsněním, vnější postextrudované těsnění č. 447 980, 449 980 (výrobce Aluplast GmbH, Německo)		
Těsnění	vnitřní postextrudované svařovatelné těsnění č. 449 340, 447 340 a vnější postextrudované svařovatelné těsnění č. 449 980, 447 980 (výrobce Aluplast GmbH, Německo)		
Kování	MACO MULTI - Matic (výrobce MAYER & CO Beschläge GmbH, Rakousko)		

POZNÁMKA Podrobnější popis zkoušených vzorků je uveden v Protokolech o zkouškách vydaných ift Rosenheim, VFA Vídeň a CSI a.s. Možné kombinace profilů jsou uvedeny na obrázku 1 a ve výrobním katalogu.

1.3 Určení výrobku: Výrobek je určen pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň a požární odolnost. Je určen pro denní osvětlení, popř. přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkce tepelné izolační, zvukové izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře kromě toho umožňují průchod na balkón.

Obrázek 1 – Řez oknem

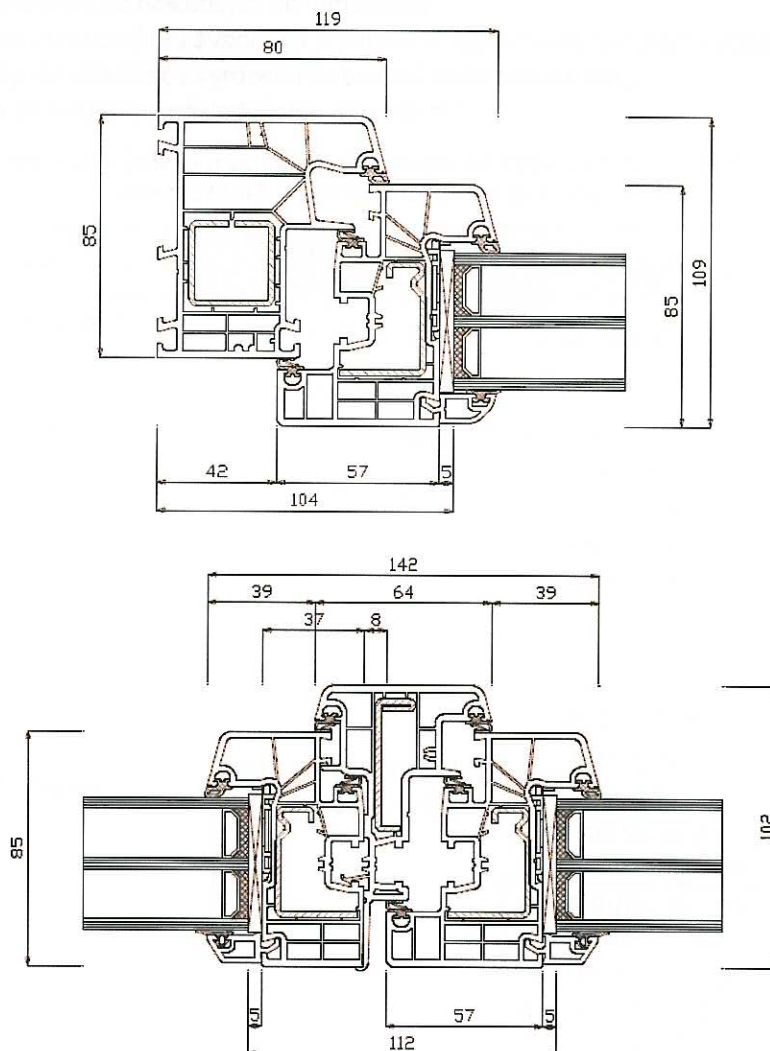

2 ODBĚR VZORKU

Vzorek odebral: Aluplast GmbH, Německo

Vzorek dodal: Aluplast GmbH, Německo

Datum dodání vzorku do zkušebny: viz protokoly ift a CSI a.s.

Evidenční číslo vzorku: viz protokoly ift a CSI a.s.

3 VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Počáteční zkoušky typu výrobku provedla NO 1390 a AZL č. 1007.1 – CSI a.s. Praha, AZL VFA Vídeň, NO 0757 a AZL ift Rosenheim. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v Protokolu o zkoušce č. MA 39 –VFA 2010 – 0387.01 vydaném AZL VFA Vídeň dne 20.05.2010, ve Znaleckém posudku č. 10-000986-GAS01-A01-0203-de-01, k Protokolu o zkouškách č 101 32799/2 R2 ze dne 28.02.2008, vydaném ift Rosenheim dne 18.10.2010, v Protokolu o zkouškách č. 181/11 vydaném AZL č. 1007.1 dne 11.05.2011 (vlastnost 1, 2, 4, 7), ve Znaleckém posudku č. 11-000823-PR01 vydaném ift Rosenheim dne 24.05.2011 (vlastnost 5). Protokoly vydané pro firmu aluplast GmbH byly použity na základě souhlasu vlastníka protokolu (Dohoda o poskytnutí a postoupení dokumentů pro účely posouzení shody ze dne 18.05.2012 se zástupcem firmy aluplast GmbH). Výrobce je povinen používat stejné komponenty a stejnou technologii, které byly použity pro výrobu odzkoušených výrobků. Notifikovaná osoba posoudila hodnotu součinitele prostupu tepla na základě U_g uvedených v tabulkách a $U_f = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ (viz Protokol o zkoušce č. 11/02-A061-B1 vydaný PfB GmbH & Co. Stephanskirchen dne 21.02.2011). Hodnocení bylo provedeno podle ČSN EN ISO 10077-1 (vlastnost 6).

Posouzení vlastností úniku nebezpečných látek (vlastnost 3) bylo provedeno nepřímou metodou. Při tomto posouzení byla použita následující dokumentace:

- Vyjádření ke zdravotní nezávadnosti profilového systému ALUPLAST vydané ITC a.s. Zlín.

Používané materiály dle deklarace výrobce neobsahují nebezpečné látky.

Shrnutí výsledků je provedeno v následujících tabulkách 1 – 3.

Tabulka 1 – Shrnutí výsledků počátečních zkoušek typu výrobku – jednokřídlové okno, alternativně s pevným zasklením podsvětlení

Vlastnost		Norma zkoušení nebo výpočtu	Norma klasifikace	Zjištěné hodnoty
1	Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12211	ČSN EN 12210	Třída C4/B5
2	Vodotěsnost	ČSN EN 1027	ČSN EN 12208	Třída E900
3	Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů		neobsahuje
4	Únosnost bezpečnostních zařízení	ČSN EN 14609	ČSN EN 14351-1+A1 čl. 4.8	Vyhověl
5	Akustické vlastnosti	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN ISO 717-1	Deklarovaná hodnota	
			4-16-4, 4-12-4-12-4	34 (-2;-5) dB
			6-16-4, 6-12-4-12-4	38 (-2;-5) dB
			10-16-4	39 (-2;-5) dB
			10-12-4-12-4	40 (-2;-5) dB
			9VSG Si-16-6, 9VSG Si-12-4-12-6	42 (-2;-5) dB
			10-16-9VSG Si, 10-12-6-12-9 VSG Si	44 (-1;-3) dB
6	Součinitel prostupu tepla - pro různé varianty distančních meziskelních rámečků*	ČSN EN ISO 10077-1	Deklarovaná hodnota pro	
			$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	1,2 / 1,2 W/(m ² .K)
			$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	1,1 / 1,1 W/(m ² .K)
			$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	1,0 / 1,0 W/(m ² .K)
			$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	0,81 / 0,82 W/(m ² .K)
			$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	0,74 / 0,76 W/(m ² .K)
			$U_g = 0,4 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	0,67 / 0,69 W/(m ² .K)
7	Průvzdušnost	ČSN EN 1026	ČSN EN 12207	Třída 4

Tabulka 2 – Shrnutí výsledků počátečních zkoušek typu výrobku – dvoukřídlové okno a dvoukřídlové balkónové dveře s klapačkou

Vlastnost		Norma zkoušení nebo výpočtu	Norma klasifikace	Zjištěné hodnoty
1	Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12211	ČSN EN 12210	Třída C4/B5
2	Vodotěsnost	ČSN EN 1027	ČSN EN 12208	Třída E1050
3	Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů		neobsahuje
4	Únosnost bezpečnostních zařízení	ČSN EN 14609	ČSN EN 14351-1+A1 čl. 4.8	Vyhověl

5	Akustické vlastnosti	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN ISO 717-1	Deklarovaná hodnota	
			4-16-4, 4-12-4-12-4	34 (-2;-5) dB
			6-16-4, 6-12-4-12-4	38 (-2;-5) dB
			10-16-4	39 (-2;-5) dB
			10-12-4-12-4	40 (-2;-5) dB
			9VSG Si-16-6, 9VSG Si-12-4-12-6	42 (-2;-5) dB
			10-16-9VSG Si, 10-12-6-12-9 VSG Si	44 (-1;-3) dB
			13VSG Si-16-9VSG Si, 13VSG Si-12-6-12-9VSG Si	46 (-1;-4) dB
6	Součinitel prostupu tepla - pro různé varianty distančních meziskelních rámečků*	ČSN EN ISO 10077-1	Deklarovaná hodnota pro	
			$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	1,2 / 1,2 W/(m ² .K)
			$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	1,1 / 1,1 W/(m ² .K)
			$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	1,0 / 1,0 W/(m ² .K)
			$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	0,81 / 0,82 W/(m ² .K)
			$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	0,74 / 0,76 W/(m ² .K)
7	Průvzdušnost	ČSN EN 1026	ČSN EN 12207	Třída 4

Tabulka 3 – Shrnutí výsledků počátečních zkoušek typu výrobku – jednokřídlové balkónové dveře

Vlastnost		Norma zkoušení nebo výpočtu	Norma klasifikace	Zjištěné hodnoty
1	Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12211	ČSN EN 12210	Třída C4/B5
2	Vodotěsnost	ČSN EN 1027	ČSN EN 12208	Třída E900
3	Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů		neobsahuje
4	Únosnost bezpečnostních zařízení	ČSN EN 14609	ČSN EN 14351-1+A1 čl. 4.8	Vyhověl
5	Akustické vlastnosti	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN ISO 717-1	Deklarovaná hodnota	
			4-16-4, 4-12-4-12-4	34 (-2;-5) dB
			6-16-4, 6-12-4-12-4	38 (-2;-5) dB
			10-16-4	39 (-2;-5) dB
			10-12-4-12-4	40 (-2;-5) dB
			9VSG Si-16-6, 9VSG Si-12-4-12-6	42 (-2;-5) dB
			10-16-9VSG Si, 10-12-6-12-9 VSG Si	44 (-1;-3) dB
			13VSG Si-16-9VSG Si, 13VSG Si-12-6-12-9VSG Si	46 (-1;-4) dB
6	Součinitel prostupu tepla - pro různé varianty distančních	ČSN EN ISO 10077-1	Deklarovaná hodnota pro	

	meziskelních rámečků*		$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	1,2 / 1,2 $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
			$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	1,1 / 1,1 $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
			$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	1,0 / 1,0 $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
			$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	0,81 / 0,82 $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
			$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	0,74 / 0,76 $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
			$U_g = 0,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	0,67 / 0,69 $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
7	Průvzdušnost	ČSN EN 1026	ČSN EN 12207	Třída 4

POZNÁMKA Hodnoty akustických vlastností pro celkovou plochu okna $\leq 2,7 \text{ m}^2$. Pro okna větších rozměrů platí příloha B ČSN EN 14351-1+A1 – $2,7 \text{ m}^2 < \text{celková plocha} \leq 3,6 \text{ m}^2$ - R_w opravené o -1 dB, $3,6 \text{ m}^2 < \text{celková plocha} \leq 4,6 \text{ m}^2$ - R_w opravené o -2 dB, $4,6 \text{ m}^2 < \text{celková plocha}$ - R_w opravené o -3 dB.

* První hodnota platí pro okna při použití skla s rámečkem Swisspacer V a druhá hodnota při použití skla s rámečkem Chromatech Ultra.

4 ZÁVĚR

NO 1390 potvrzuje shodu deklarovaných vlastností posuzovaného výrobku s výsledky počátečních zkoušek typu podle použitých článků a přílohy ZA EN 14351-1+A1:2010.

5 PLATNOST PROTOKOLU O POČÁTEČNÍ ZKOUŠCE TYPU VÝROBKU

Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku je vystaven pro určité konkrétní konstrukční varianty výrobku vznikající při výrobě a montáži za předpokladu dodržování technologických postupů a další výrobní technické dokumentace a při předpokladu zachování konstantní jakosti výroby. Tento protokol je platný pro výrobek v provedení dle poskytnuté dokumentace. Protokol má neomezenou časovou platnost, resp. platí do chvíle změny některé z posuzovaných vlastností, dané změnou výkresové dokumentace pro konstrukci výrobku, změnou některé z používaných součástí dle katalogů dodavatelů, ukončením platnosti stávající technické dokumentace, změnou technologického postupu nebo materiálového složení a do okamžiku změny zákonných požadavků pro posuzování výrobku nebo do okamžiku vydání dalšího protokolu aktualizujícího přehled vyráběných variant s nově vyjádřenými číselnými hodnotami příslušných technických parametrů a fyzikálních veličin.

6 PODKLADY VYUŽITÉ PRO VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU

1. Žádost o výkon činnosti notifikované osoby č. 125/12/Z;
1. Dohoda o poskytnutí a postoupení dokumentů pro účely posouzení shody ze dne 18.05.2012 se zástupcem firmy aluplast GmbH;
2. Technický popis dodaných vzorků;
3. Kompletní příručka pro výrobu plastových oken a dveří z profilového systému Aluplast Ideal 8000;
4. Výkresová dokumentace;
5. Návod na montáž oken a dveří;
6. Návod k ošetřování a údržbě plastových oken a dveří;
7. Vyjádření ke zdravotní nezávadnosti profilového systému ALUPLAST vydané ITC a.s. Zlín;
8. Znalecký posudek č. 10-000986-GAS01-A01-0203-de-01, k Protokolu o zkouškách č 101 32799/2 R2 ze dne 28.02.2008, vydaný ift Rosenheim dne 18.10.2010;
9. Protokol o zkoušce č. MA 39 –VFA 2010 – 0387.01 vydaný AZL VFA Vídeň dne 20.05.2010;
10. Znalecký posudek č. 11-000823-PR01 vydaný ift Rosenheim dne 24.05.2011;
11. Protokol o zkouškách č. 181/11 vydaný AZL č. 1007.1 dne 11.05.2011;
12. Protokol o zkoušce č. 11/02-A061-B1 vydaný PfB GmbH & Co. Stephanskirchen dne 21.02.2011 (U_i).